



KRIŽOVATKA S ING.SIEŤAMI

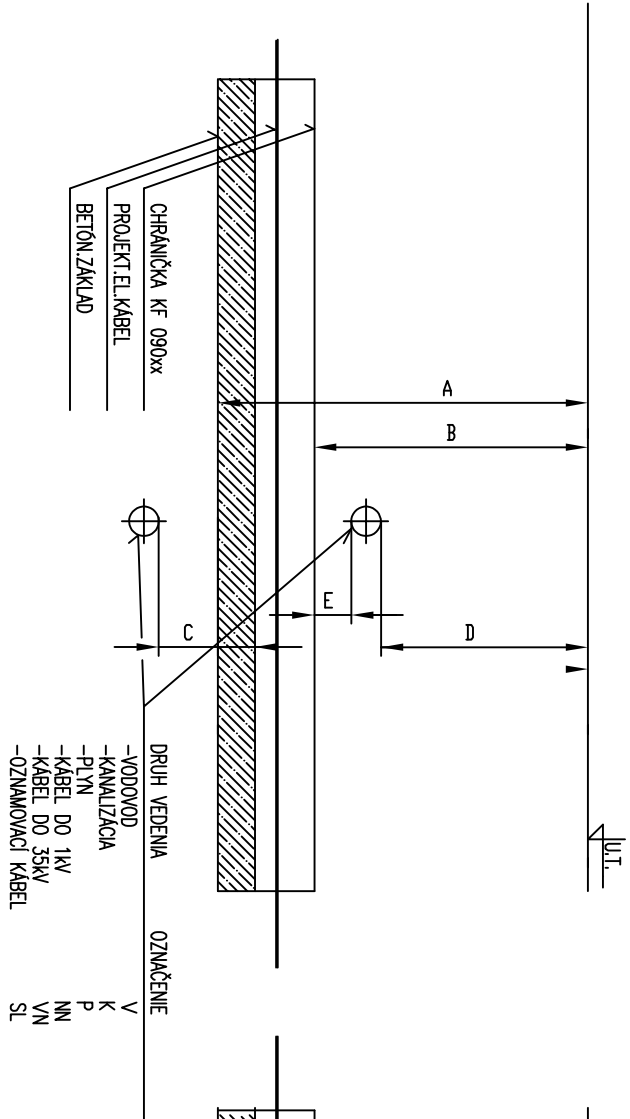

KRIŽOVATKA S DOPRAV.KOMUNIKÁCIAMI

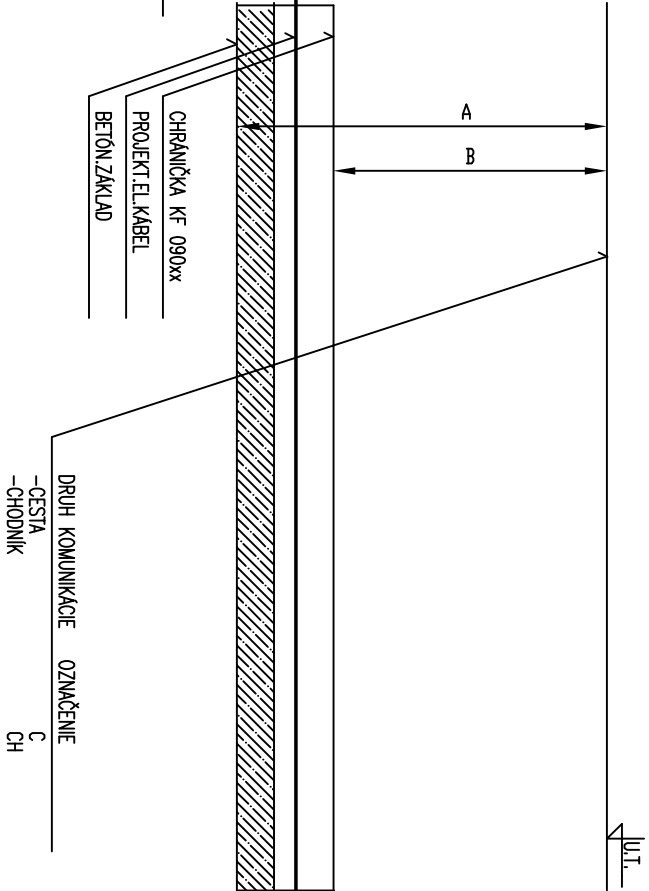


TABULKA MIN.VZDALENOSTÍ PRI KRIŽOVANÍ VEDENÍ



Č.KRIŽ.	OZNAČ.	A	B	C	D	E	POZN.
1	C	1200	1000				
2	CH	900	700				
3	NN	1000	800		750	50	
4	VN	900	700	200			
5	SL	1000	800		700	100	
6	V	900	700	300			
7	K	900	700	500			
8	P-v-tl	900	700	500		500	*
9	P-s-tl	900	700	200		200	***

* PRESAH CHRÁŇKÝ NA OBIDVE STRANY KRIŽOVANIA JE MIN.2m
** PRESAH CHRÁŇKÝ NA OBIDVE STRANY KRIŽOVANIA JE MIN.1m
*** VZDALENOSŤ MEDZI KÁBLOM 1kV A VODOVODOM PRI SŤEBHU JE MIN. 400mm
VZDALENOSŤ MEDZI KÁBLOM 1kV A STL PLYNOVODOM PRI SŤEBHU JE MIN. 600mm
PRI SŤEBHU KÁBLU S PLYNOVODOM NÓŽKOTLAK DOOR?A? MIN.VZDALENOSŤ 400mm

DETAIL ULOŽENIA KÁBLOV BEZ
MECHANICKEJ OCHRANY

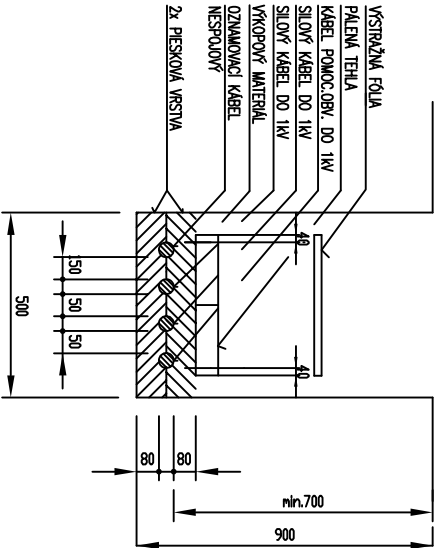

DETAIL ULOŽENIA KÁBLOV DO 1kV

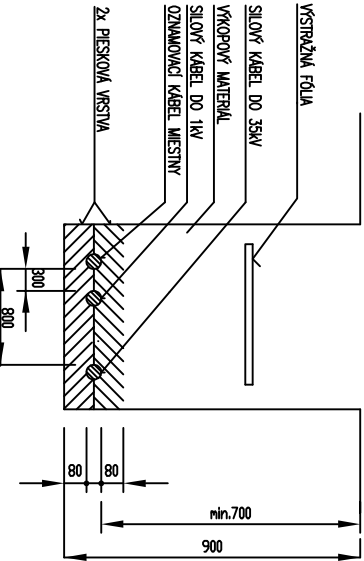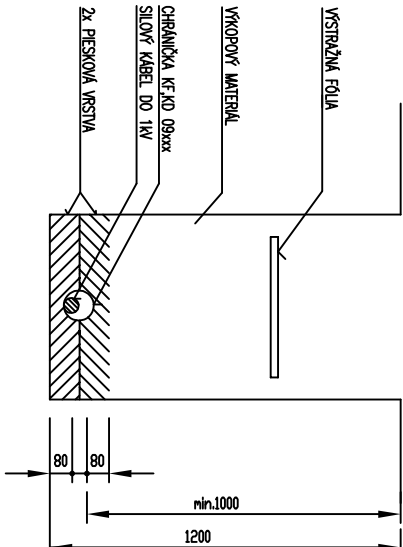

Zodp.projektant Ing. Ivan Belák		Projektant	
Miesto : Obec Tomášov, p.č.: 1294/2			
Investor : Obec Tomášov			
Stavba		Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov	
Stavebný objekt		ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	
Obsah výkresu		ELEKTROINŠTALÁCIA VZOROVÉ REZY	
Ing. Ivan BELÁK		Prenosiťova ulica 1589/11 951 15 Mojmírovce mobil: 0905 583 986 e-mail: ibelak@stonline.sk	
Dátum		03/2018	
Stupeň		DSP	
Mierka		??slo výkresu	
-		E-6	